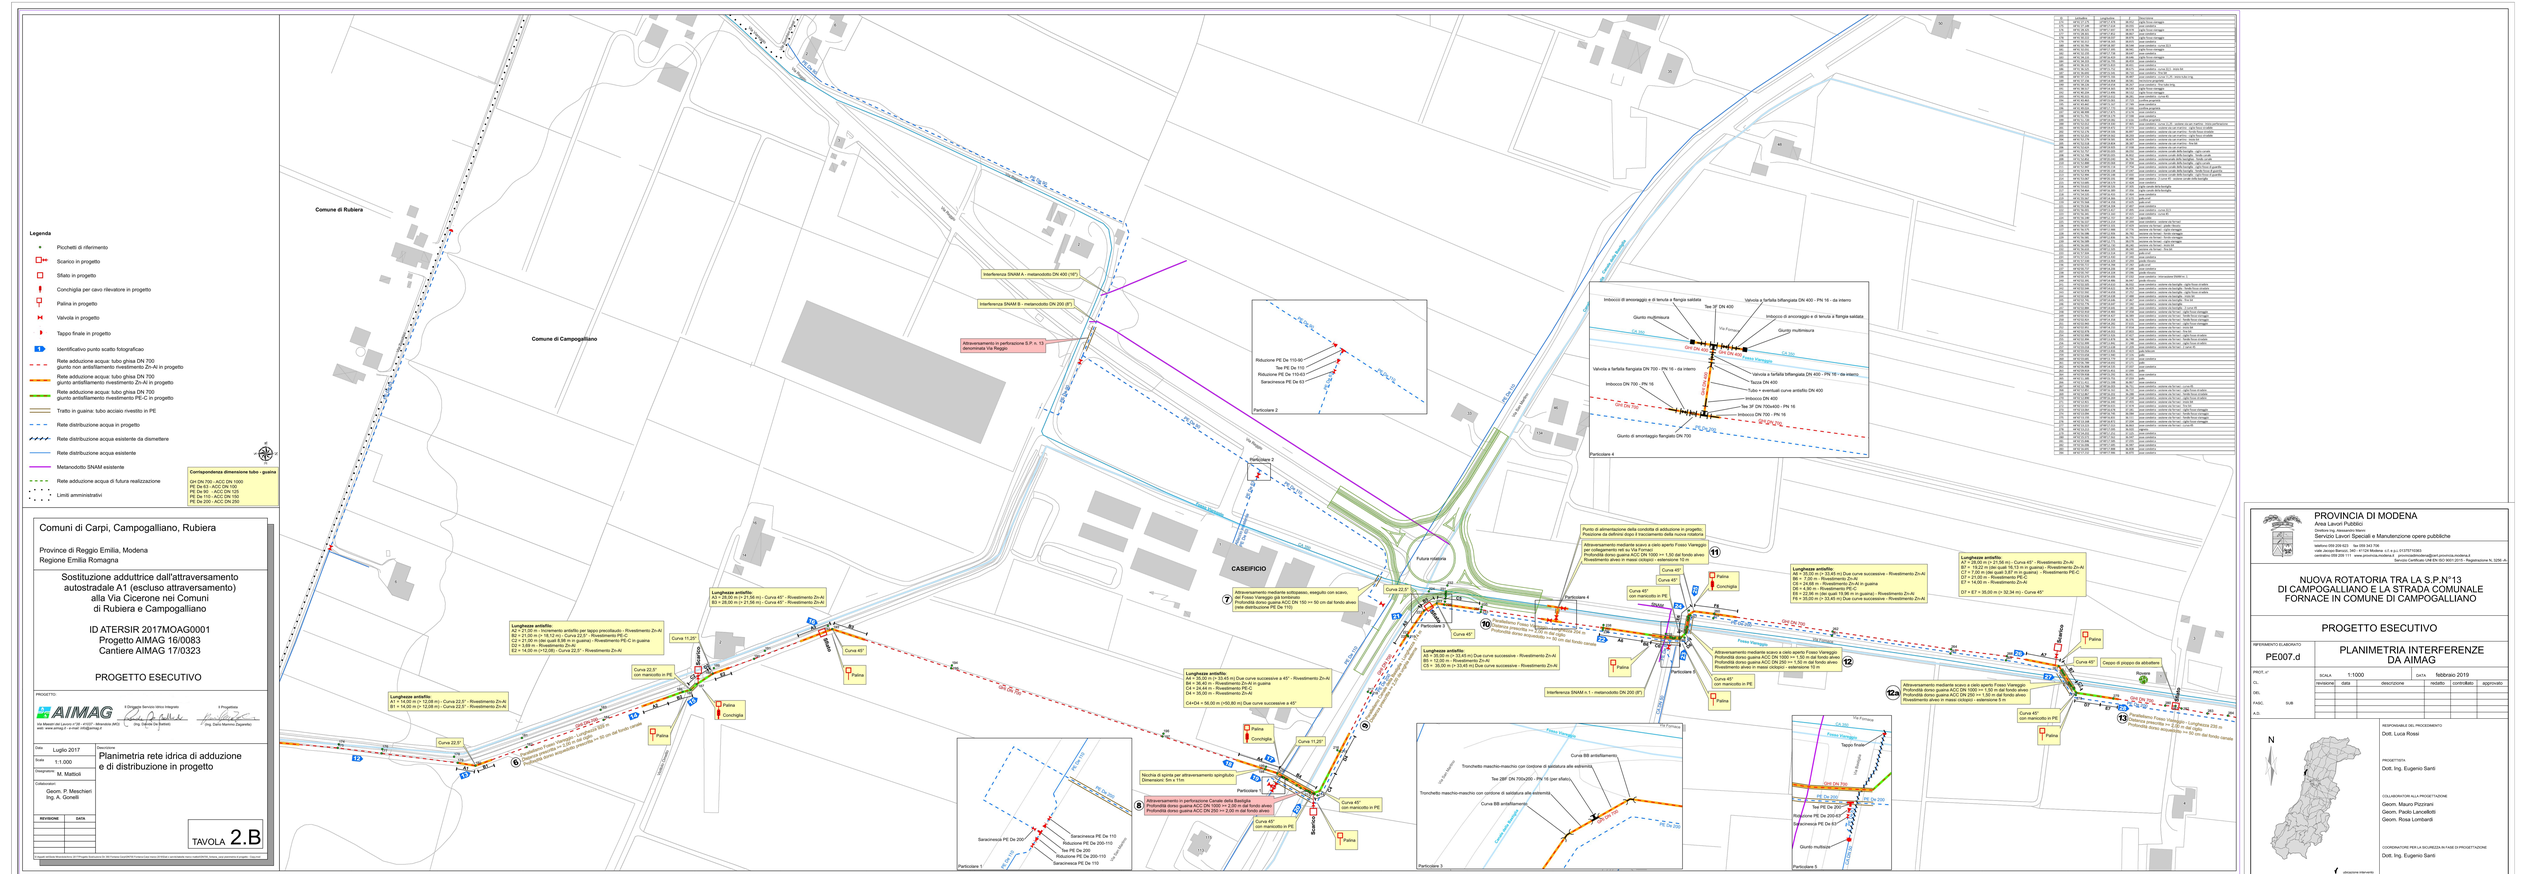
Legenda
Pichetti di riferimento
Scarico in progetto
Sfiato in progetto
Conchiglia per cavo rilevatore in progetto
Paletta in progetto
Valvola in progetto
Tappo finale in progetto
Identificativo punto scatto fotografico
Rete adduzione acqua: tubo ghisa DN 700 giunto non antisfilamento rivestimento Zn-Al in progetto
Rete adduzione acqua: tubo ghisa DN 700 giunto antisfilamento rivestimento Zn-Al in progetto
Rete adduzione acqua: tubo ghisa DN 700 giunto antisfilamento rivestimento PE-C in progetto
Tratto in guaina: tubo acciaio rivestito in PE
Rete distribuzione acqua in progetto
Rete distribuzione acqua esistente da dismettere
Rete distribuzione acqua esistente
Rete adduzione acqua di futura realizzazione
Metanodotto SNAM esistente
Limiti amministrativi
Corrispondenza dimensione tubo - guaina
GH DN 700 - ACC DN 1000
GH DN 400 - ACC DN 500
PE De 160 - ACC DN 125
PE De 110 - ACC DN 150
PE De 200 - ACC DN 250
Comune di Rubiera
Comune di Campogalliano
CASEIFICIO
Interferenza SNAM A - metanodotto DN 400 (16")
Interferenza SNAM B - metanodotto DN 200 (8")
Attraversamento in perforazione S.P. n. 13 denominata Via Reggio
Interferenza SNAM n.1 - metanodotto DN 200 (8")
Attraversamento mediante sottopasso, eseguito con scavo, del Fosso Vianaggio già tombinato
Profondità dorso guaina ACC DN 160 >= 90 cm dal fondo alveo (rete distribuzione PE De 110)
Attraversamento mediante scavo a cielo aperto Fosso Vianaggio
Profondità dorso guaina ACC DN 1000 >= 1,50 dal fondo alveo
Rivestimento alveo in massi cotopsi - estensione 10 m
Attraversamento mediante scavo a cielo aperto Fosso Vianaggio
Profondità dorso guaina ACC DN 250 >= 1,50 m dal fondo alveo
Rivestimento alveo in massi cotopsi - estensione 10 m
Attraversamento mediante scavo a cielo aperto Fosso Vianaggio
Profondità dorso guaina ACC DN 1000 >= 1,50 m dal fondo alveo
Rivestimento alveo in massi cotopsi - estensione 5 m
Attraversamento in perforazione Canale della Bastiglia
Profondità dorso guaina ACC DN 1000 >= 2,00 m dal fondo alveo
Profondità dorso guaina ACC DN 250 >= 2,00 m dal fondo alveo
Nicchia di spinta per attraversamento spingitubo
Dimensioni: 5m x 11m
Punto di alimentazione della condotta di adduzione in progetto
Posizione da definire dopo il trasferimento della nuova rotatoria
Futura rotatoria
Via Reggio
Via Fornace
Via Fornace Vecchia
Via Canaletto
Via Canaletto Vecchio
Via Fornace Nuova
Via Fornace Vecchia
Via Fosse
Via Fosse Vecchia
Via Fosse Nuova
Via Fosse Vecchia
Via Fosse Nuova
Via Fosse Vecchia
Via Fosse Nuova